

SEGMENT A







SEGMENT B

SEGMENT C

SEGMENT D

SEGMENT E

SEGMENT F



Oznaczenia

Maszt odgromowy o podanej wysokości


Uwagi

Maszty odgromowe podłączać do istniejącej na dachu instalacji odgromowej drutem FeZn fi 8mm.

Zachować odstęp izolacyjny ok. 1m od central i kanałów wentylacyjnych.

Ochrona od porażeń

Samoczynne wyłączenie zasilania  
Układ sieci TN-C-S

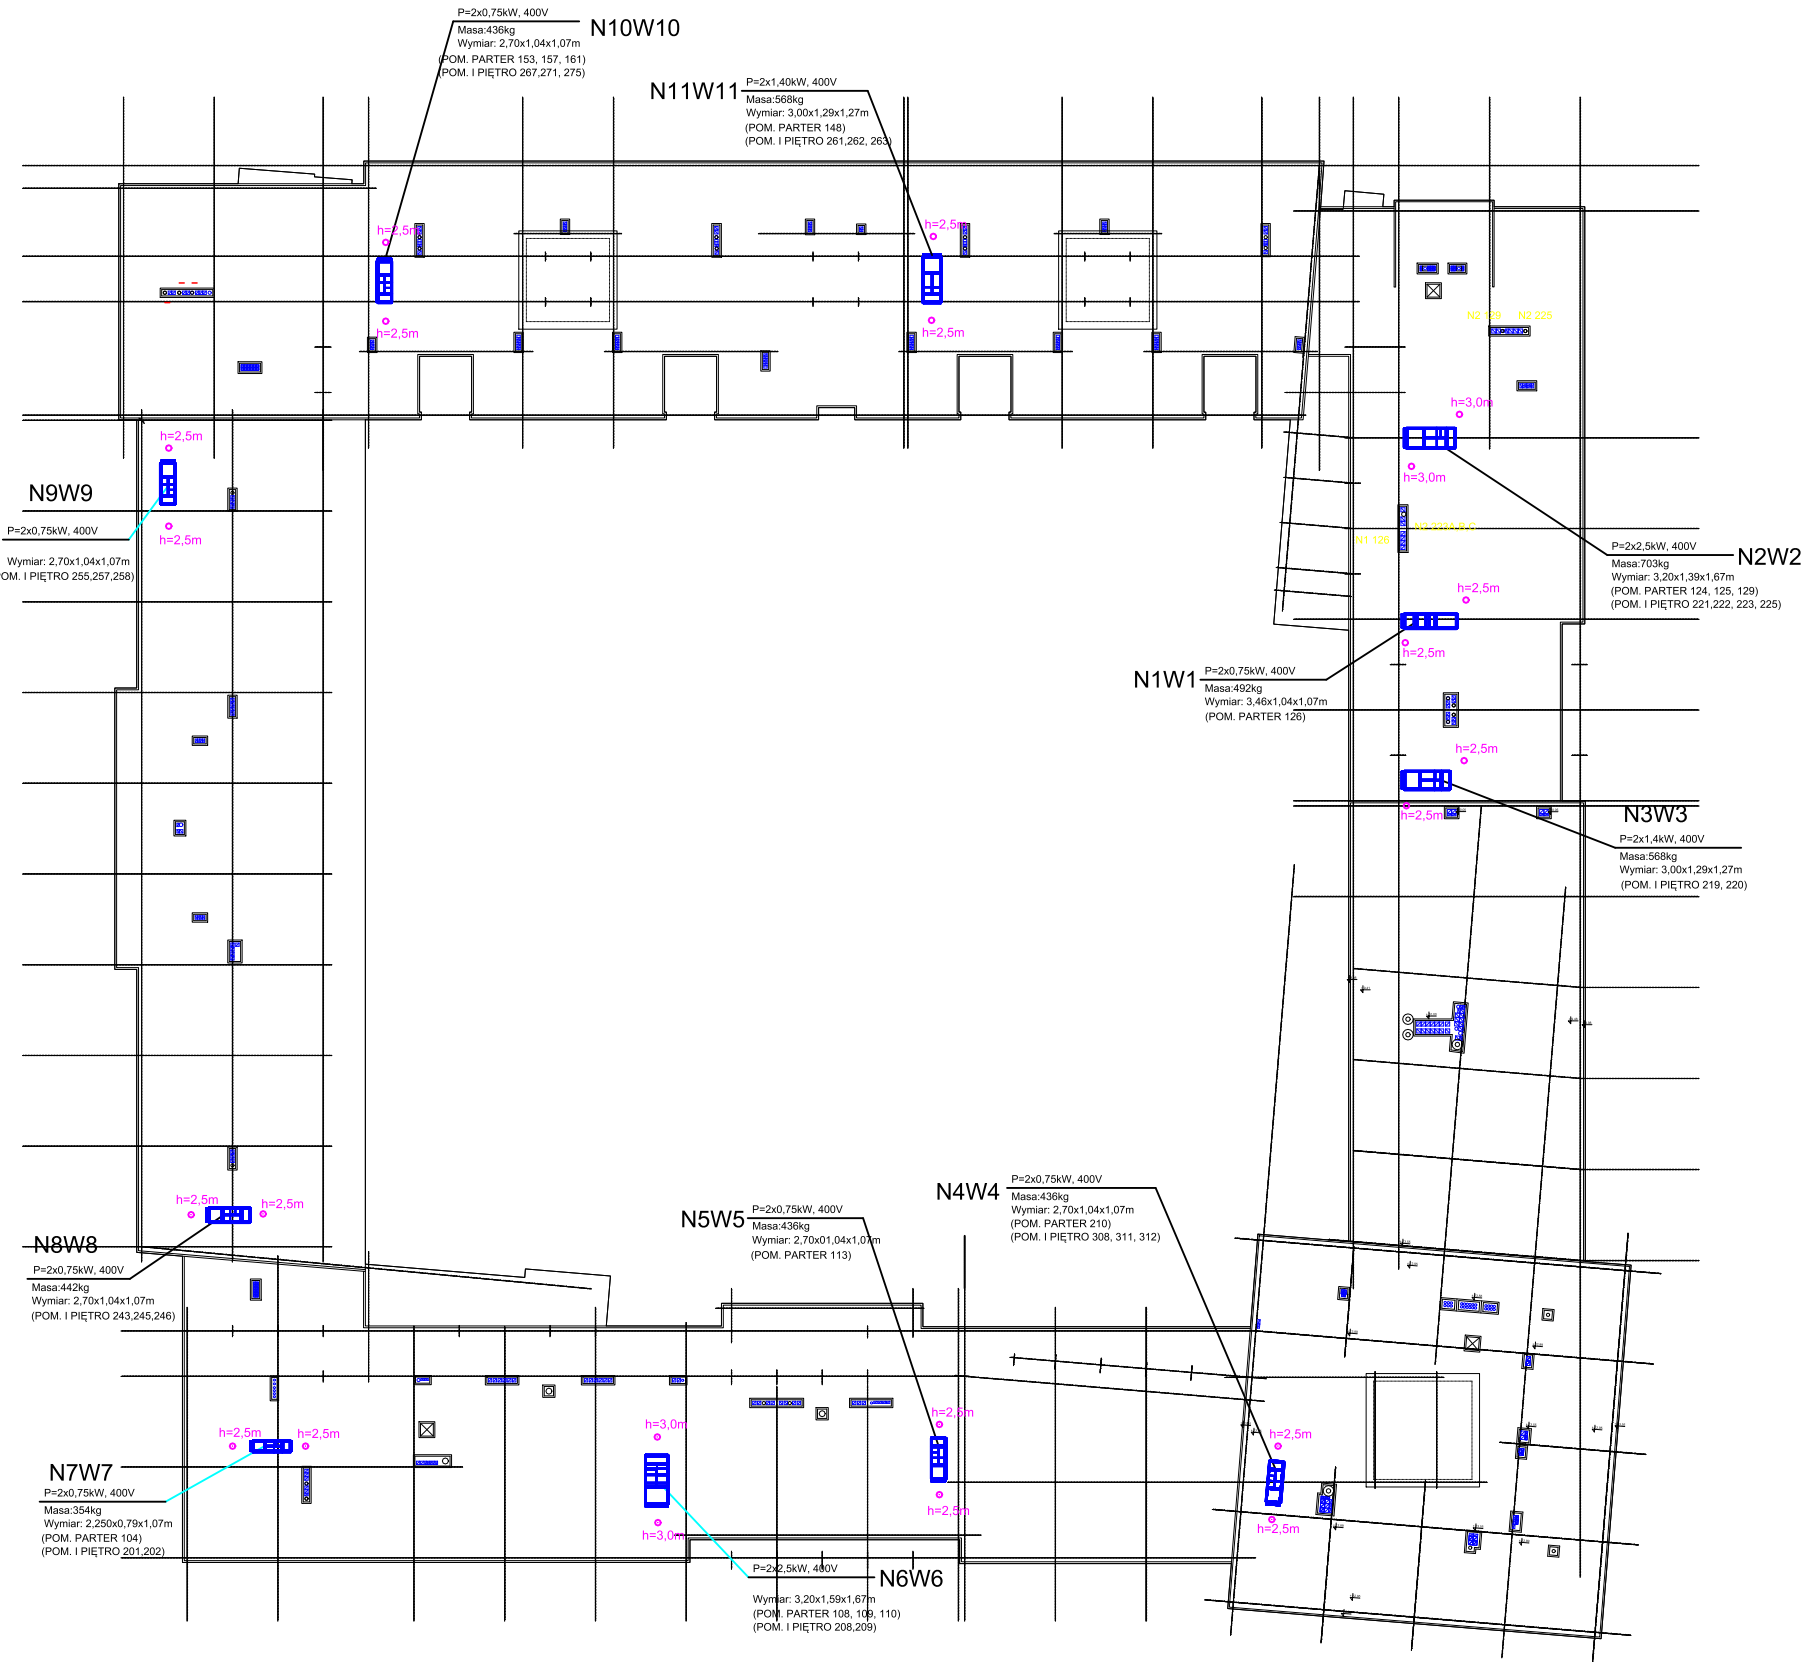

RZUT DACHU II  
PIĘTRA

RZUT DACHU

Nazwa inwestycji:

**MODERNIZACJA SYSTEMU WENTYLACJI MECHANICZNEJ, MODERNIZACJA INSTALACJI C.O., MODERNIZACJA WĘZŁA CIEPLNEGO, WRAZ Z PRÓBAMI SZCZELNOŚCI ORAZ WPROWADZENIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA ENERGIĄ W BUDYNKU WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH I PRAWNYCH UTH RADOM, UL. CHROBREGO 31**

Inwestor:

**UNIwersytet Technologiczno - Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu**  
26-600 Radom, ul. Malczewskiego 29, tel. 077 45 66 316

Projektant:

**WG STUDIO Sp. z o.o.**  
26-600 Radom, ul. Chrobrego 22, e-mail: biuro@wgstudio.com.pl tel. 603 597 339, (48) 384 55 95

Branża:

**ELEKTRYCZNA**

Stadium projektu:

**PROJEKT WYKONAWCZY**

Temat opracowania:

**Instalacje elektryczne zasilające projektowany system wentylacji budynku.**

Projektował:

**mgr inż. Marian Szpindor**  
BUA-III-8386/9/89  
uprawnienia budowlane w specjalności instalacje elektryczne do projektowania bez ograniczeń

Opracował:

**mgr inż. Jakub Szpindor**

Treść rysunku:

**PLAN INSTALACJI ODGROMOWYCH - DACH**

Nr projektu:

**P\_717**

Data:

**06.2021**

Nr rysunku:

**13**

Rewizja:

Tom:

**IV**

Skala:

**1:500**