SEG. F

SEG. A

221 SALA WYKŁ. 41,05m2 .

220 SALA WYKŁ. 161,50m2 .

A200 KOMUNIKACJA 75,60m2 .

Regulator VAV Dn400 typu RVP-R 400 Vmin=452m3/h, Vmax=1400m3/h

Regulator VAV Dn250 typu RVL-R 250 Vmin=80m3/h, Vmax=600m3/h

219a ZAPLECZE 13,50m2 .

219 SALA WYKŁ. 167,60m2 .

218 WC MĘŻCZYZN 18,40m2 .

216b WC 2,55m2 .

SEG. A

SEG. B

LEGENDA:

- SYSTEM NAWIEWNY
- SYSTEM WYWIEWNY
- CENTRALA WENTYLACYJNA
- TŁUMIK AKUSTYCZNY
- CZERPNIA, WYRZUTNIA DACHOWA, WYWIETRZAK DACHOWY
- CZERPNIA, WYRZUTNIA ŚCIENNA (ŻALUZJE ŚCIENNE, KLAPA NADCIŚN.)
- ELEMENT NAWIEWNY
- ELEMENT WYWIEWNY
- REGULATOR VAV
- PRZEPUSTNICA

UWAGI:

Kanały nawiewne i wywiewne izolować zgodnie z opisem technicznym.
Miejsca przejść kanałów wentylacyjnych przez ściany i stropy należy odpowiednio uszczelnić.
Elementy nawiewne i wywiewne (poza zaworami wentylacyjnymi) należy wyposażyć w przepustnicę.
Elementy nawiewne i wywiewne (poza kratkami wentylacyjnymi) należy podłączyć kanałami elastycznymi, tłumiącymi.
Kanały went. podwieszać do konstrukcji budynku stosując standardowe zawiesia.
Rozstaw zawiesi zgodnie z warunkami techn.
Kanały na dachu montować na systemowych ramach i stopach typu BIG FOOT np. firmy NICZUK
W przypadku montażu sufitów podwieszanych zapewnić otwory rewizyjne, umożliwiające dostęp do przepustnic regulacyjnych, i otworów rewizyjnych w kanałach.
Rozmieszczenie nawiewników i wywiewników pomieszczeniach dostosować do istniejacego oświetlenia
Zapewnić mozliwośc czyszczenia kanałów poprzez montaż rewizji.

SEGMENT A

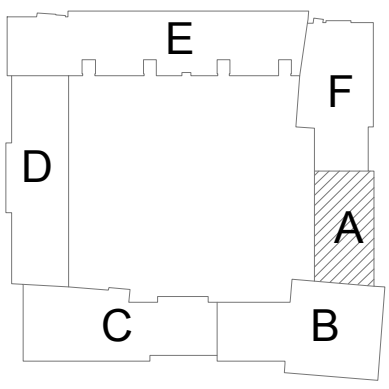

without the specific written authorisation of Architektural Design Office / Dz.U 24/1994, poz.83, art. 115-118 /
bez wyraźnego upoważnienia Biura Projektowego / Dz.U 24/1994, poz.83, art. 115-118 /

Nazwa inwestycji:

MODERNIZACJA SYSTEMU WENTYLACJI MECHANICZNEJ, MODERNIZACJA INSTALACJI C.O., MODERNIZACJA WĘZŁA CIEPLNEGO, WRAZ Z PRÓBAMI SZCZELNOŚCI ORAZ WPROWADZENIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA ENERGIĄ
W BUDYNKU WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH I PRAWNYCH UTH RADOM

Inwestor:
Investor:

UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO - HUMANISTYCZNY
im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu
26-600 Radom, ul. Malczewskiego 29,
tel. 077 45 66 316

Projektant:
Architects:

BIURO PROJEKTÓW I OBSŁUGI INWESTYCJI
WG STUDIO Sp. z o.o.
26-600 Radom, ul. Chrobrego 22, e-mail: biuro@wgstudio.com.pl
tel. 603 597 339, (48) 384 55 95

Branża: Branch:	Stadium projektu: Project phase:
SANITARNA	PROJEKT WYKONAWCZY

Temat opracowania:
Subject:
MODERNIZACJA INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ

Projektował: Designed by:	mgr inż. Mirosław Kijak nr upr. MAZ/0340/PWOS/04 *Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych,gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych*	**Podpis:** Signature:	
Opracował: Drawn by:	mgr inż. Małgorzata Morawska nr upr. MAZ/0414/POOS/12 *Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych,gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych*		

Treść rysunku:
Drawing content:
RZUT I PIĘTRA-SEGMENT-A INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ

Tom: Volume: -

1:100

Nr projektu: Project no.	Data: Date:	Nr rysunku: Drawing name:	Rewizja: Revision:
P_717	06.2021	PW-WM-08	