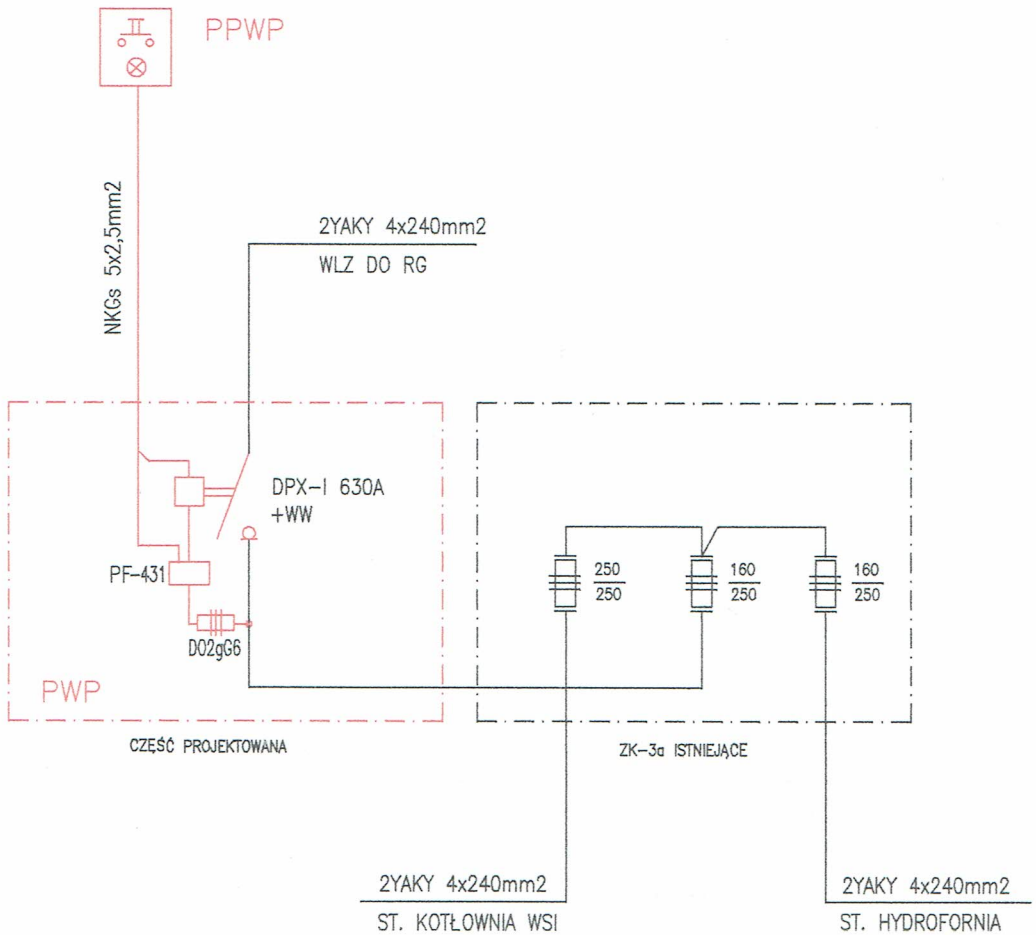

RZECZOZNAWCA DO SPRAW ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH
mgr inż. Marian Michrowski
(upr. KGPSP nr 372/98)
Radom 21.04.2023
Zgodność projektu z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej stwierdzam bez uwag: ~~z uwagami.~~

UWAGI

1. ZESTAW PRZECIWPOŻAROWEGO WYŁĄCZNIKA PRĄDU– PWP ZABUDOWAĆ NA ZEWNĄTRZ BUDYNKU W POLIESTROWEJ OBUDOWIE ZK3 ZAGŁĘBIONEJ PRZY ISTNIEJĄCYM ZŁĄCZU ZK-3.
2. PRZYCISK PPWP UMIEŚCIĆ PRZY WEJŚCIU GŁÓWNYM DO BUDYNKU WG RYS. PE-02
3. KOLOREM CZERWONYM OZNACZONO ELEMENTY PROJEKTOWANE

TEMAT GŁOWNY WYŁĄCZNIK P.POŻ. DLA BUDYNKU INSTYTUTU EKSPLOATACJI POJAZDÓW I MASZYN U.T.H. W RADOMIU

SCHEMAT IDEOWY ZASILANIA BUDYNKU. WYŁĄCZNIK PWP

INWESTOR/ OBIEKT UNIWERSYTET TECHNICZNO HUMANISTYCZNY W RADOMIU
BUDYNEK INSTYTUTU EKSPLOATACJI POJAZDÓW I MASZYN UL.CHROBREGO 45 26-600 RADOM

	IMIĘ NAZWISKO	NR UPRAWNIEŃ	DATA	PODPIS	ARKUSZ 1	STADIUM P.T.
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. A. RABINIAK	GP-III-7342/165/94	03.2023		REV.	NUMER RYSUNKU
SPRAWDZIŁ	mgr inż. G. MISIAK	GP-III-7342/268/94	03.2023		SKALA	PE-02