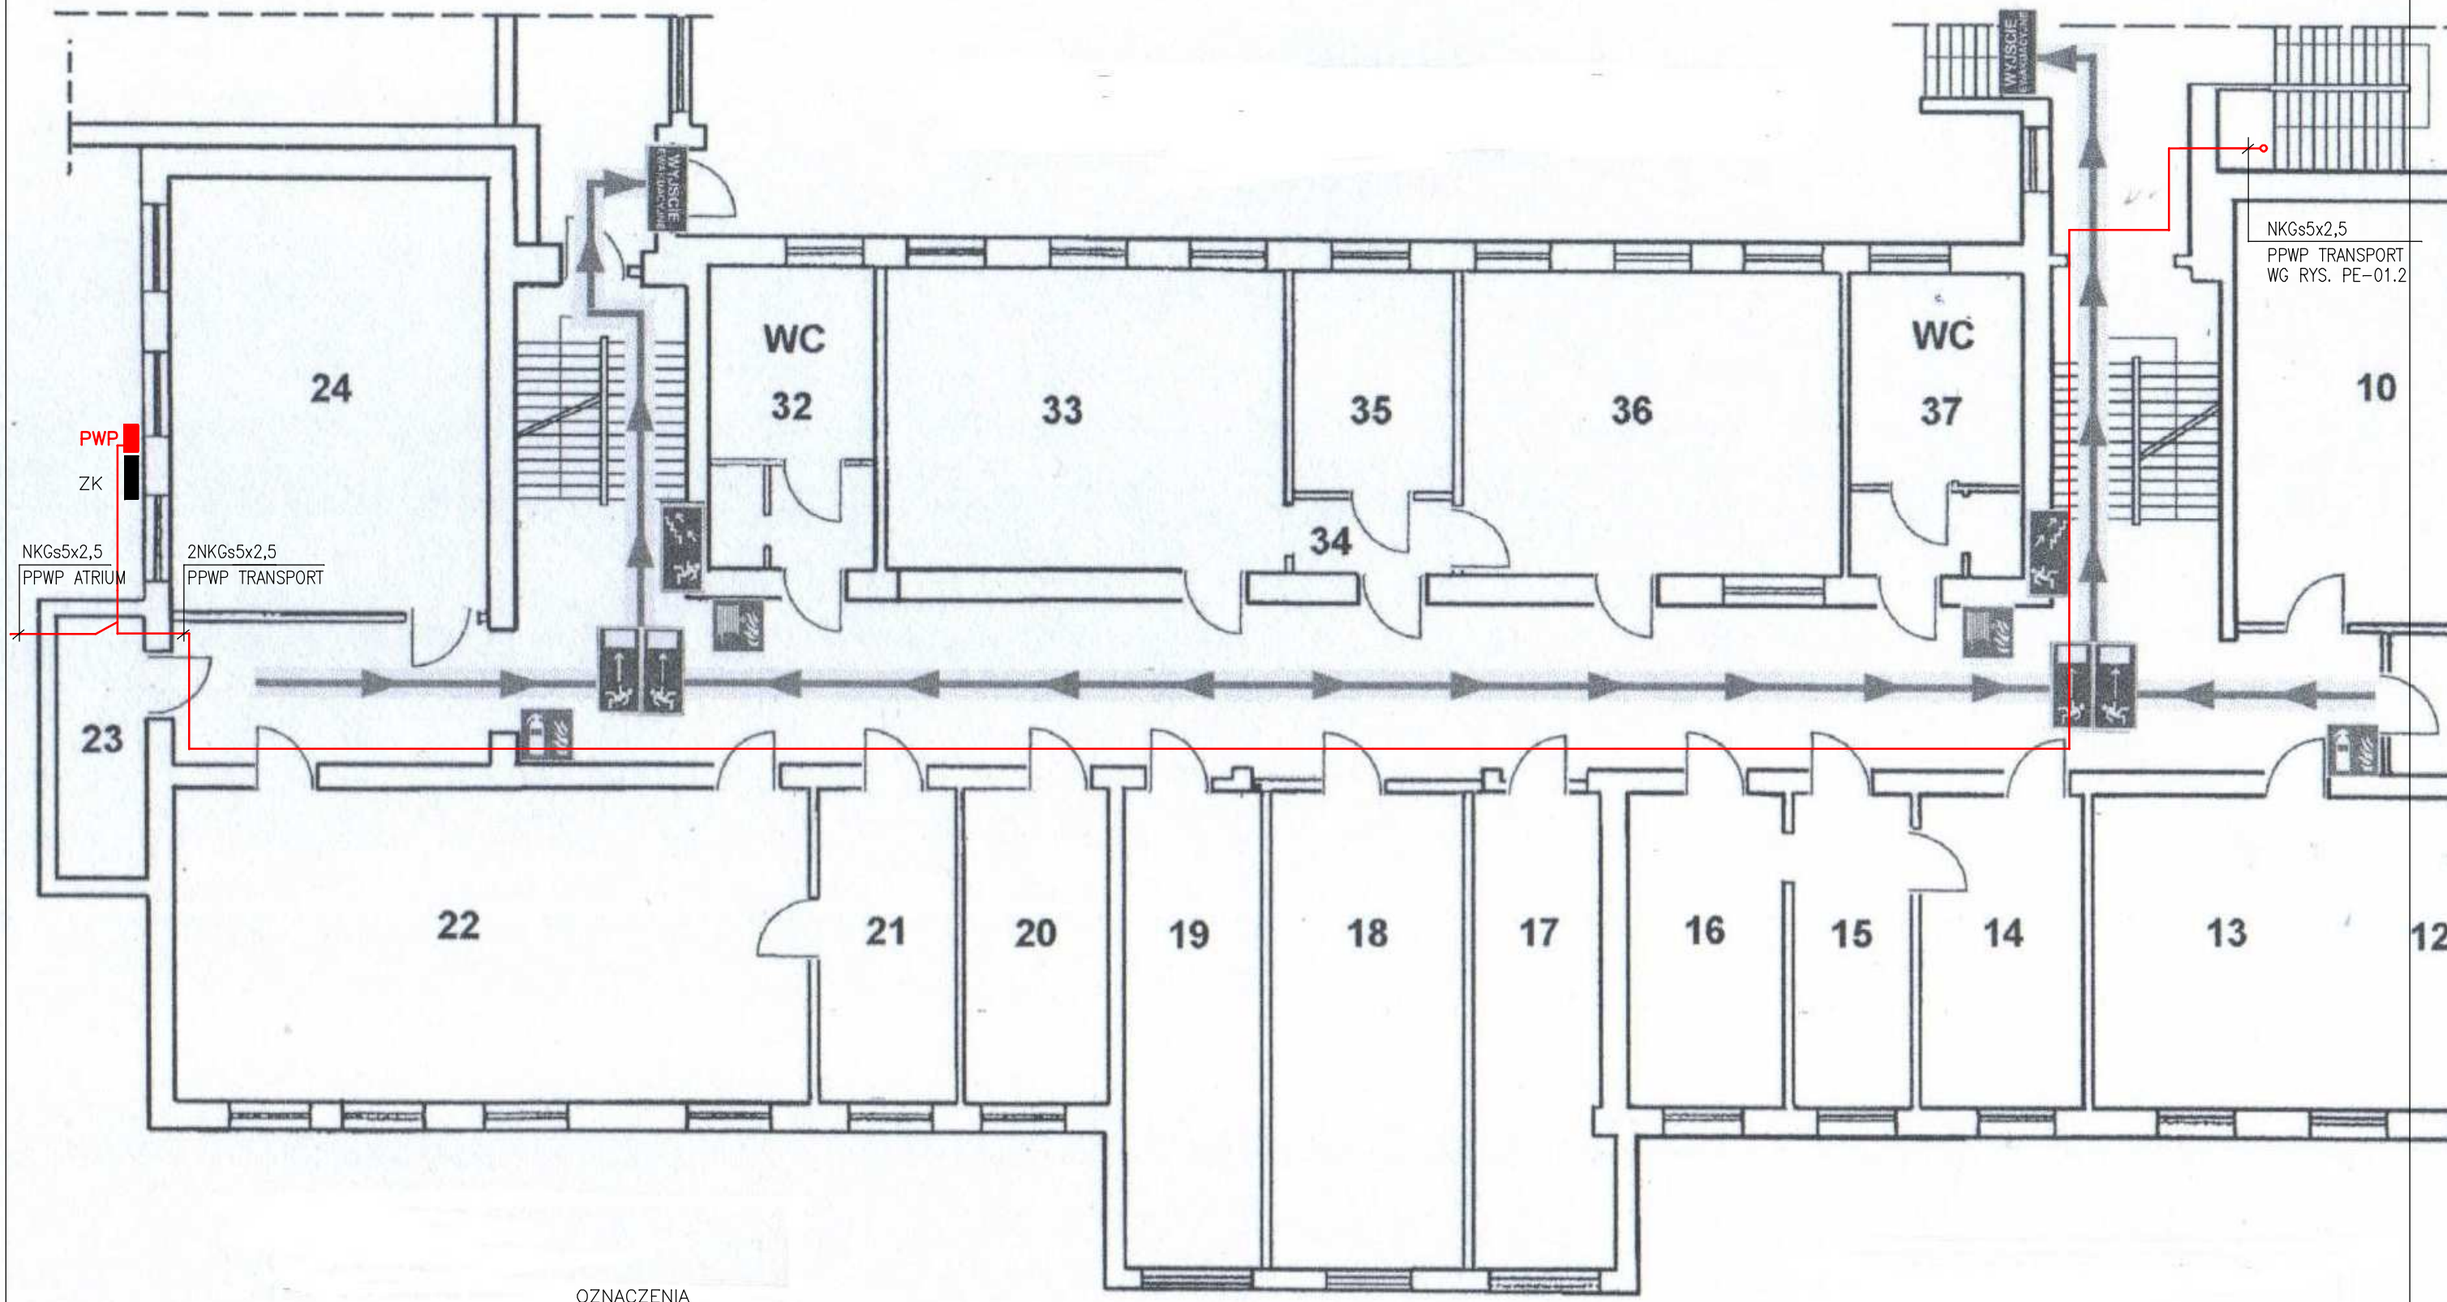

OZNACZENIA

ZŁĄCZE KABLOWE ZK

PWP PRZECIWPOŻAROWY WYŁĄCZNIK PRĄDU

PPWP PRZYCISK STERUJĄCY GŁÓWNEGO WYŁĄCZNIKA PRĄDU PWP1-W01-B-30-2LED7-M SPAMEL

UWAGI

1. ZESTAW PRZECIWPOŻAROWEGO WYŁĄCZNIKA PRĄDU- PWP ZABUDOWAĆ PRZY ISTNIEJĄCYM ZŁĄCZU ZK NA ZEWNĄTRZ BUDYNKU
2. PRZYCISK PPWP UMIEŚCIĆ PRZY WEJŚCIU GŁÓWNYM DO BUDYNKU WG RYS. PE-01.2 I PE-01.3

TEMAT GŁOWNY WYŁĄCZNIK P.POŻ. DLA BUDYNKU WYDZIAŁU TRANSPORTU I ELEKTROTECHNIKI U.T.H. W RADOMIU

PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ. RZUT PARTERU

INWESTOR/ OBIEKT UNIWERSYTET TECHNICZNO HUMANISTYCZNY W RADOMIU
BUDYNEK WYDZIAŁU TRANSPORTU I ELEKTROTECHNIKI UL.MALCZEWSKIEGO 29A 26-600 RADOM

	IMIĘ NAZWISKO	NR UPRAWNIEŃ	DATA	PODPIS	ARKUSZ	STADIUM
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. A. RABINIAK	GP-III-7342/165/94	03.2023		REV.	NUMER RYSUNKU PE-01.1
SPRAWDZIŁ	mgr inż. G. MISIAK	GP-III-7342/268/94	03.2023		SKALA 1:100	